

مكيف هواء الغرفة

جهاز التحكم عن بعد

دليل المستخدم

رقم الموديل:

MBINV-33HND



إشعارات التحذير: قبل استخدام هذا المنتج، يرجى قراءة هذا الدليل ودليل السلامة (إن وجد) بعناية والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل. التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق لتحسين المنتج. استشر الوكيل أو الشركة المصنعة للحصول على التفاصيل. الرسم البياني أعلاه هو للإشارة فقط. يرجى أن يسود مظهر المنتج الفعلي.




شركة أكرم سبيتاني وأولاده
المساهمة الخصوصية

تلفون: 1700 550 110 | www.sbitany.com

مواصفات المتحكم عن بعد

RG10A3(B)/BGEF· RG10A3(B1)/BGEFU1· RG10A3(B1)/BGCEFU1, RG10A1(B)/BGEF· RG10A2(B)/BGCEF· RG10A10(B)/BGEF· RG10A4(B)/BGEF· RG10A4(B1)/BGEFU1· RG10A5(B1)/BGCEFU1· RG10A5(B)/BGEF· RG10A5(B)/BGCEF· RG10A11(B)/BGEF· RG10A5(B1)/BGEFU1· RG10A3(B)/BGEF	النموذج
3.0 فولت (بطاريات جافة 2 × R03/LR03)	الجهد الكهربائي
8 م	نطاق استقبال الإشارة
-5 درجة مئوية~ 60 درجة مئوية (23 فهرنهايت~ 140 فهرنهايت)	البيئة

دليل البدء السريع

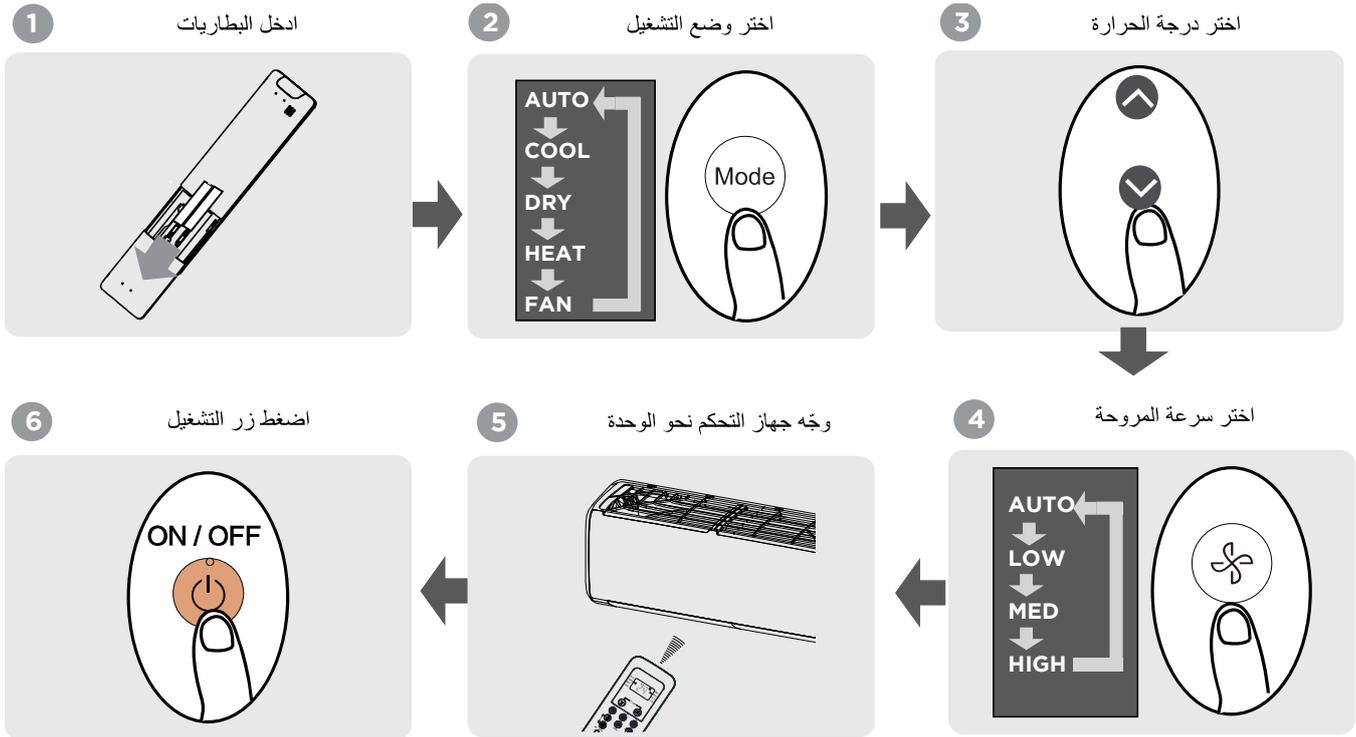

لست متأكد ماذا تفعل كل وظيفة؟

راجع قسم كيفية استخدام الوظائف الأساسية وقسم كيفية استخدام الوظائف المتقدمة في هذا الدليل للحصول على وصف تفصيلي لكيفية استخدام مكيف الهواء.


ملاحظة خاصة

- يختلف قليلاً تصميم الأزرار في الجهاز عن المثال الظاهر .
- إذا كانت الوحدة الداخلية لا تقوم بأي وظيفة محددة، فإن الضغط على مفتاح الوظائف في جهاز التحكم لا يحمل أي تأثير.
- عندما تكون هناك اختلافات كبيرة بين "الرسوم التوضيحية لوحدة التحكم عن بعد" وبين "دليل المستخدم" في وصف الوظائف، يكون وصف "دليل المستخدم" هو السائد.

ادخال وتبديل البطاريات

قد تحتوي وحدة تكييف الهواء على بطاريتين (بعض الوحدات). ضع البطاريات في جهاز التحكم قبل الاستخدام:

1. حرك الغطاء الخلفي لجهاز التحكم عن بعد لأسفل ، وافتح حجرة البطارية.
2. ضع البطاريات وانتبه إلى أقطاب البطارية الإيجابية (+) والسلبية (-) الموجودين في أطراف البطاريات مع الرموز داخل حجرة البطاريات.
3. أعد غطاء البطارية مرة أخرى إلى مكانه.

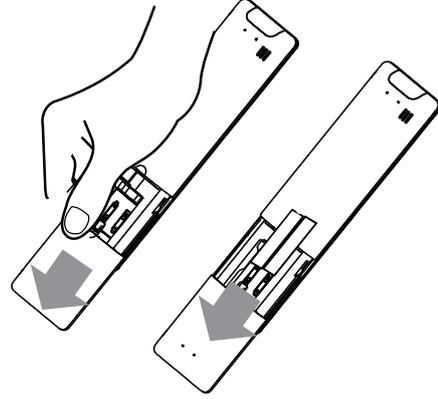

ملاحظات حول البطارية

- من أجل الاستخدام الأمثل للمنتج:
- لا تقم بخلط البطاريات الجديدة مع القديمة أو تقوم بتركيب بطاريات من أنواع مختلفة.
- لا تترك البطاريات في جهاز التحكم إذا كنت لا تنوي استخدام الجهاز لمدة أكثر من شهرين.

إتلاف البطاريات

لا تتخلص من البطاريات ككفايات بلدية غير مصنفة. قم بمراجعة القوانين المحلية للتخلص الصحيح من البطاريات.

تعليمات حول استخدام جهاز التحكم

- يجب استخدام جهاز التحكم بمسافة 8 متر عن الجهاز.
- سوف يصدر الجهاز صوتاً عندما يتلقى إشارة من جهاز التحكم.
- الستائر والمواد الأخرى وضوء الشمس المباشر قد تعطل تلقي إشارة الأشعة تحت الحمراء.
- قم بإزالة البطاريات إذا لن يتم استخدام جهاز التحكم عن بعد أكثر من 2 أشهر.

ملاحظات حول استخدام جهاز التحكم

قد يتوافق الجهاز مع اللوائح المحلية الوطنية.

- في كندا، ينبغي أن تمتثل لـ CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- في الولايات المتحدة الأمريكية، يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد FCC. يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

- (1) لا يسبب هذا الجهاز تداخل ضار
- (2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب عملية غير مرغوب فيها.


تم اختبار هذا الجهاز وُجد أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة B، وموافقاً للجزء 15 من قواعد FCC. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية. يقوم هذا الجهاز بتوليد واستخدام وإشعاع طاقة التردد اللاسلكي، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار للاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمانات بعدم حدوث تداخل في تثبيت معين. إذا بسبب هذا الجهاز حدوث تداخل ضار لاستقبال الراديو أو التلفزيون، الأمر الذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف وتشغيل الجهاز، يتم تشجيع المستخدم على محاولة تصحيح ذلك التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه مستقبل الإشارة أو إعادة نقلها إلى موضع آخر.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز والمستقبل.
- قم بتوصيل الجهاز إلى مخرج لدائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها المستقبل.
- قم بالاتصال مع الموزع أو فني راديو/ تلفاز ذو خبرة للحصول على المساعدة.
- قد تؤدي التغييرات أو التعديلات التي لم يوافق عليها الطرف المسؤول إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.

الأزرار والوظائف

قبل البدء في استخدام مكيف الهواء، تأكد من معرفة استخدام جهاز التحكم عن بعد فيما يلي مقدمة مختصرة حول كيفية استخدام جهاز التحكم عن بعد لتعليمات حول كيفية تشغيل مكيف الهواء، يمكن مراجعة قسم كيفية استخدام الوظائف الأساسية في هذا الدليل.

الوصف	الرقم
ON/OFF (التشغيل/الإيقاف) تشغيل الجهاز أو إيقافه	1
TEMP (درجة الحرارة) زيادة درجة الحرارة بـ1 درجة مئوية (1 درجة فهرنهايت). درجة الحرارة القصوى 30 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت).	2
OK يستخدم لتأكيد الوظائف المختارة.	3
SET (الإعداد) التنقل بين وظائف التشغيل كما يلي: Fresh (الطازجة) () ← Sleep (النوم) () ← Follow Me (اتبعني) () ← AP mode (وضع AP) () ← Fresh (الطازجة) ... الرمز المحدد سوف يضيء في شاشة العرض، اضغط زر OK (التأكيد).	4
TEMP (درجة الحرارة) يقلل درجة الحرارة بقدرها 1 درجة مئوية (1 درجة فهرنهايت). أدنى درجة حرارة هي 17 درجة مئوية (62 درجة فهرنهايت).	5
FAN SPEED (سرعة المروحة) اختر سرعة المروحة بالترتيب التالي: تلقائي ← منخفض ← متوسط ← مرتفع ملاحظة: اضغط على هذا الزر باستمرار لثانيتين لتشغيل ميزة Silence (الصمت).	6
SWING (التأرجح) يبدأ ويوقف حركة الكوة /الفتحات الهوائية الأفقية. اضغط عليه باستمرار لثانيتين لتشغيل وظيفة التأرجح الأوتوماتيكي لفتحة التهوية العمودية (بعض الوحدات).	7
MODE (الوضع) التنقل بين أوضاع التشغيل كما يلي: تلقائي ← تبريد ← تجفيف ← تدفئة ← مروحة ملاحظة: لا يدعم جهاز التبريد فقط وضع HEAT (التدفئة).	8
ECO/GEAR (التوجيه/الاقتصادي) اضغط على هذا الزر لإدخال وضع كفاءة الطاقة. التسلسل التالي: الاقتصادي ← التوجيه (75%) ← التوجيه (50%) ← وضع الضبط السابق ← الاقتصادي.....	9
TIMER (المؤقت) قم بضبط مؤقت لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها	10
SHORTCUT (المسار السريع) من المعتاد استعادة الإعدادات الحالية أو استئناف الإعدادات السابقة.	11
CLEAN (التنظيف) يتم استعماله لتشغيل / إيقاف وظيفة Clean (التنظيف).	12
LED تشغيل شاشة عرض جهاز LED الداخلية وتشغيل وإطفاء جرس مكيف الهواء.	13
تشبيط تمكين الجهاز من الوصول إلى درجة الحرارة المحددة مسبقاً في أقصر وقت ممكن	14

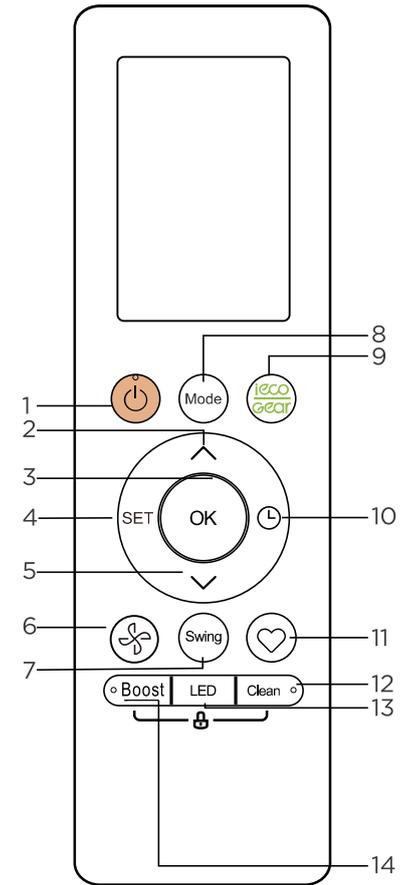


نموذج:

RG10A3(B1)/BGCEFU1 ، RG10A3(B)/
BGCEFU1 و RG10A2(B)/BGCEFU1
(نماذج التبريد فقط، وضع التلقائي ووضع التسخين غير متوفر)،
RG10A10(B)/BGCEFU1
(20-28 درجة مئوية).


ملاحظة: بالنسبة لنماذج RG10A3(B1)/BGCEFU1 و RG10A2(B)/BGCEFU1، اضغط على أزرار \wedge و \vee معاً في نفس الوقت لمدة 3 ثوان، سوف يعرض درجة الحرارة بالتناوب بين درجة مئوية ودرجة فهرنهايت. الوظيفة الجديدة تكون متاحة فقط لنماذج RG10A2(B)/BGCEFU1 و RG10A10(B)/BGCEFU1.

الوصف	
الرقم 1	ON/OFF (التشغيل/الإيقاف) تشغيل الجهاز أو إيقافه
الرقم 2	TEMP (درجة الحرارة) زيادة درجة الحرارة بمقدار 1 درجة مئوية. أقصى درجة حرارة هي 30 درجة الحرارة.
الرقم 3	OK يستخدم لتأكيد الوظائف المختارة.
الرقم 4	SET (الإعداد) التنقل بين وظائف التشغيل كما يلي: Sleep (النوم) () ← Follow Me (اتبعني) () ← AP mode (وضع AP) () ← Sleep (النوم) ... الرمز المحدد سوف يضيء في شاشة العرض، اضغط زر OK (التأكيد).
الرقم 5	TEMP (درجة الحرارة) يقلل من درجة الحرارة بزيادة 1 درجة مئوية. أدنى درجة حرارة هي 17 درجة الحرارة.
الرقم 6	FAN SPEED (سرعة المروحة) اختر سرعة المروحة بالترتيب التالي: تلقائي ← منخفض ← متوسط ← مرتفع ملاحظة: اضغط على هذا الزر باستمرار لثانيتين لتشغيل ميزة Silence (الصمت).
الرقم 7	SWING (التأرجح) يبدأ ويوقف حركة الكوة / الفتحات الهوائية الأفقية. اضغط عليه باستمرار لثانيتين لتشغيل وظيفة التأرجح الأوتوماتيكي لفتحة التهوية العمودية (بعض الوحدات).
الرقم 8	MODE (الوضع) التنقل بين أوضاع التشغيل كما يلي: تلقائي ← تبريد ← تحفيف ← تدفئة ← مروحة ملاحظة: لا يدعم جهاز التبريد فقط وضع HEAT (التدفئة).
الرقم 9	ECO/GEAR (التوجيه/الاقتصادي) اضغط هذا الزر للدخول في وضع استهلاك أقل للطاقة في سلسلة كما يلي: الاقتصادي ← التوجيه (75%) ← التوجيه (50%) ← وضع الضبط السابق ← الاقتصادي.....
الرقم 10	TIMER (المؤقت) قم بضبط مؤقت لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها
الرقم 11	FRESH (الطازج) يستخدم في بدء تشغيل وظيفة الهواء النقي وإيقاف تشغيلها.
الرقم 12	CLEAN (التنظيف) يتم استعماله لتشغيل / إيقاف وظيفة Clean (التنظيف).
الرقم 13	LED تشغيل شاشة عرض جهاز LED الداخلية وتشغيل وإطفاء جرس مكيف الهواء.
الرقم 14	تثبيط تمكين الجهاز من الوصول إلى درجة الحرارة المحددة مسبقاً في أقصر وقت ممكن

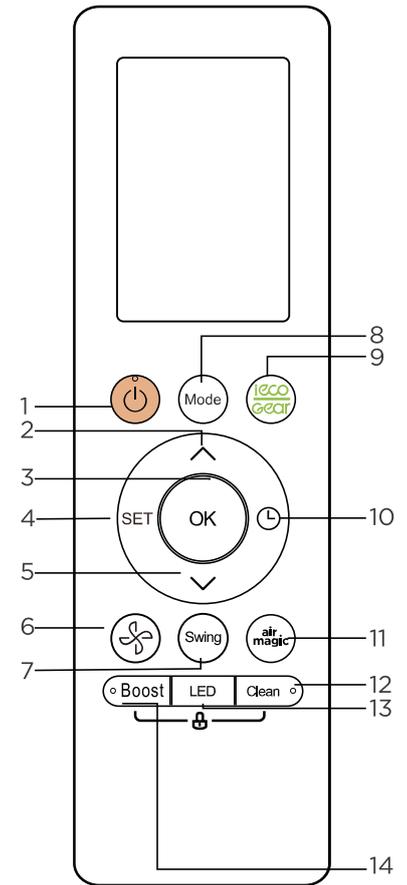

نموذج:
RG10A1(B)/BGEF

الوصف	الرمز	الرقم
ON/OFF (التشغيل/الإيقاف) تشغيل الجهاز أو إيقافه		1
TEMP (درجة الحرارة) زيادة درجة الحرارة بـ 1°س (1°ف). درجة الحرارة القصوى 30 درجة مئوية (86 فهرنهايت).		2
OK يستخدم لتأكيد الوظائف المختارة.	OK	3
SET (الإعداد) التنقل بين وظائف التشغيل كما يلي: Fresh (الطازجة) () ← Sleep (النوم) () ← Follow Me (اتبعني) () ← AP mode (وضع AP) () ← Fresh (الطازجة) ... الرمز المحدد سوف يضيء في شاشة العرض، اضغط زر OK (التأكيد).	SET	4
TEMP (درجة الحرارة) يقلل درجة الحرارة بقدرها 1 درجة مئوية (1 درجة فهرنهايت). أدنى درجة حرارة هي 17 درجة مئوية (62 درجة فهرنهايت).		5
FAN SPEED (سرعة المروحة) اختر سرعة المروحة بالترتيب التالي: تلقائي ← منخفض ← متوسط ← مرتفع ملاحظة: اضغط على هذا الزر باستمرار لثانيتين لتشغيل ميزة Silence (الصمت).		6
SWING (التأرجح) يبدأ ويوقف حركة الكوة /الفتحات الهوائية الأفقية. اضغط عليه باستمرار لثانيتين لتشغيل وظيفة التأرجح الأوتوماتيكي لفتحة التهوية العمودية (بعض الوحدات).		7
MODE (الوضع) التنقل بين أوضاع التشغيل كما يلي: تلقائي ← تبريد ← تحفيف ← تدفئة ← مروحة ملاحظة: لا يدعم جهاز التبريد فقط وضع HEAT (التدفئة).		8
ECO اضغط على هذا الزر لإدخال وضع كفاءة الطاقة.		9
TIMER (المؤقت) قم بضبط مؤقت لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها		10
SHORTCUT (المسار السريع) من المعتاد استعادة الإعدادات الحالية أو استئناف الإعدادات السابقة.		11
CLEAN (التنظيف) يتم استعماله لتشغيل / إيقاف وظيفة Clean (التنظيف).	Clean	12
LED تشغيل شاشة عرض جهاز LED الداخلية وتشغيل وإطفاء جرس مكيف الهواء.	LED	13
تنشيط تمكين الجهاز من الوصول إلى درجة الحرارة المحددة مسبقاً في أقصر وقت ممكن	Boost	14

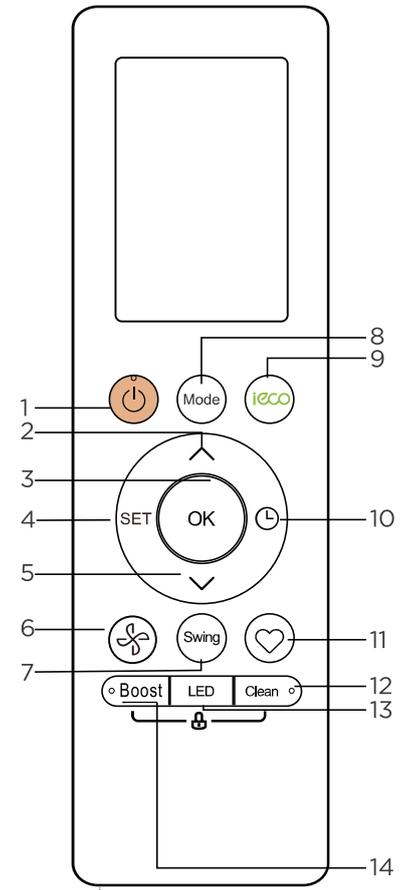


نموذج:

RG10A4(B)/BGFEF، RG10A4(B1)/
BGFEFU1، RG10A5(B)/BGFEF،
RG10A5(B)/BGFEFU1، RG10A5(B)/
RG10A5(B1)/BGCEFU1 و BGCEF
التبريد فقط، وضع التلقائي ووضع التسخين غير متوفر،
RG10A11(B)/BGFEF
(20-28 درجة مئوية).

ملاحظة: بالنسبة لطرازات RG10A4(B1)/
BGFEFU1، RG10A5(B1)/BGFEFU1،
RG10A5(B1)/BGCEFU1، اضغط الأزرار و معاً في نفس الوقت لمدة 3 ثوان لتبديل عرض
درجة الحرارة بين درجة مئوية ودرجة فهرنهايت. لا
توفر ميزة منعش لطرازات RG10A4(E)/BGFEF و
RG10A4(B1)/BGFEFU1.

مؤشرات شاشة التحكم عن بعد

يتم عرض المعلومات عندما يتم تشغيل جهاز التحكم عن بعد.

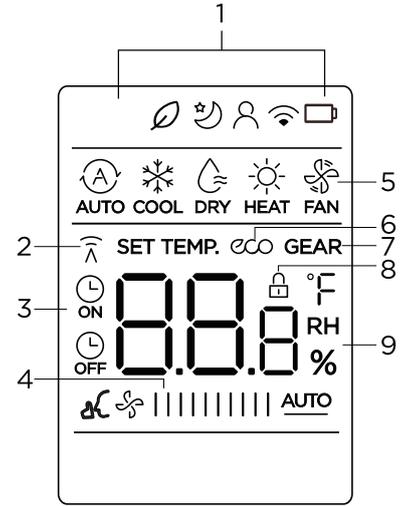


<p>عرض وظيفة جديدة (بعض الوحدات) (لا يتم العرض عند تنشيط وظيفة الطارج)</p> <p>عرض رمز وضع النوم</p> <p>عرض رمز ميزة التبغني</p> <p>رمز ميزة التحكم اللاسلكي على الشاشة</p> <p>اكتشاف انخفاض البطارية (في حالة الوميض)</p>	<p>الرقم 1</p>
<p>مؤشر الإرسال يضيئ عندما يرسل جهاز التحكم إشارة إلى الوحدة الداخلية</p>	<p>الرقم 2</p>
<p>عرض رمز المؤقت المشغل</p> <p>عرض رمز المؤقت إيقاف التشغيل</p> <p>عرض وظيفة كتم الصوت</p>	<p>الرقم 3</p>
<p>عرض مروحة السرعة يظهر سرعة المروحة المختارة:</p> <p>المنخفض</p> <p>المتوسط</p> <p>المرتفع</p> <p>التلقائي</p> <p>لا يمكن تعديل سرعة المروحة في الوضع التلقائي أو الجاف.</p>	<p>الرقم 4</p>
<p>عرض الوضع يظهر الوضع الحالي، ويمكن أيضاً:</p> <p>AUTO COOL DRY HEAT FAN</p>	<p>الرقم 5</p>
<p>عرض ECO تعرض عند تنشيط الخاصية ECO.</p>	<p>الرقم 6</p>
<p>عرض GEAR تعرض عند تنشيط الخاصية GEAR.</p>	<p>الرقم 7</p>
<p>عرض القفل تعرض عند تنشيط الخاصية الاقتصادية.</p>	<p>الرقم 8</p>
<p>عرض رمز سرعة المروحة/المؤقت/درجة الحرارة يظهر درجة الحرارة المحددة بشكل افتراضي أو سرعة المروحة أو إعدادات المؤقت عند استخدام وظائف تشغيل أو إطفاء المؤقت</p> <p>● نطاق درجة الحرارة: 17 درجة مئوية - 30 درجة مئوية (62 درجة فهرنهايت - 86 درجة فهرنهايت) (20 درجة مئوية - 28 درجة مئوية)</p> <p>● نطاق ضبط المؤقت: 0-24 ساعة</p> <p>هذا الرمز يكون غير مضاء عند تشغيل وضع المروحة.</p>	<p>الرقم 9</p>

ملاحظة:

جميع المؤشرات المبينة في الشكل هي لغرض العرض الواضح. ولكن أثناء التشغيل الفعلي، تظهر العلامات الوظيفية المحددة فقط على نافذة الشاشة.

التشغيل الأساسي

اهتمام! يرجى التأكد من توصيل الوحدة ومصدر الطاقة قبل التشغيل.

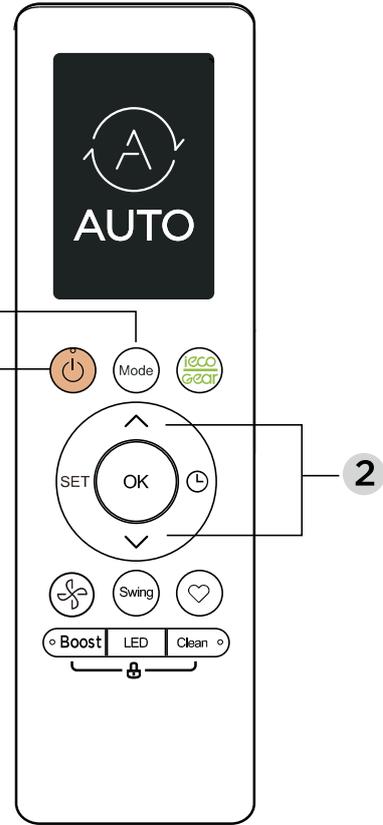


إعداد درجة الحرارة

نطاق درجة حرارة التشغيل للوحدات هو 17-30 درجة مئوية (62-86 درجة فهرنهايت) // 20-28 درجة مئوية. ويمكنك زيادة أو تقليل درجة الحرارة المحددة بمقدار 1 درجة مئوية (1 درجة فهرنهايت).

وضع التلقائي

- في وضع AUTO (التلقائي)، ستختار الوحدة تلقائيًا وظيفة COOL (التبريد) أو FAN (المروحة) أو HEAT (التدفئة) بناءً على درجة الحرارة المحددة.
1. اضغط على زر MODE (الوضع) لتحديد AUTO (التلقائي).
 2. قم بتعيين درجة الحرارة المطلوبة باستخدام زر Temp (درجة الحرارة) أو Temp (درجة الحرارة).
 3. اضغط على الزر ON/OFF (التشغيل/الإيقاف) لتشغيل الوحدة.

ملاحظة: لا يمكن وضع FAN SPEED (سرعة المروحة) في نوضع AUTO (التلقائي).

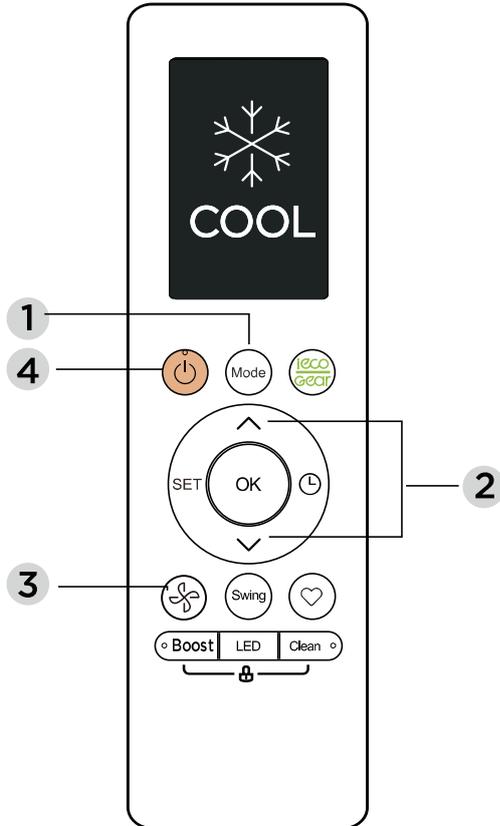



وضع COOL (التبريد)

1. اضغط زر MODE (الوضع) لاختيار COOL (التبريد)
2. قم بتعيين درجة الحرارة المطلوبة باستخدام زر TEMP (درجة الحرارة) أو TEMP (درجة الحرارة).
3. اضغط على زر FAN (المروحة) لاختيار سرعة المروحة: تلقائي، منخفضة، متوسطة أو عالية.
4. اضغط على الزر ON/OFF (التشغيل/الإيقاف) لتشغيل الوحدة.

وضع DRY (التجفيف) (إزالة الرطوبة)

1. اضغط على زر **MODE** (الوضع) لتحديد **DRY** (التجفيف).
2. قم بتعيين درجة الحرارة المطلوبة باستخدام زر **Temp** (درجة الحرارة) أو **Temp** (درجة الحرارة).
3. اضغط على الزر **ON/OFF** (التشغيل/الإيقاف) لتشغيل الوحدة.

ملاحظة: لا يمكن تغيير سرعة المروحة في وضع التجفيف.

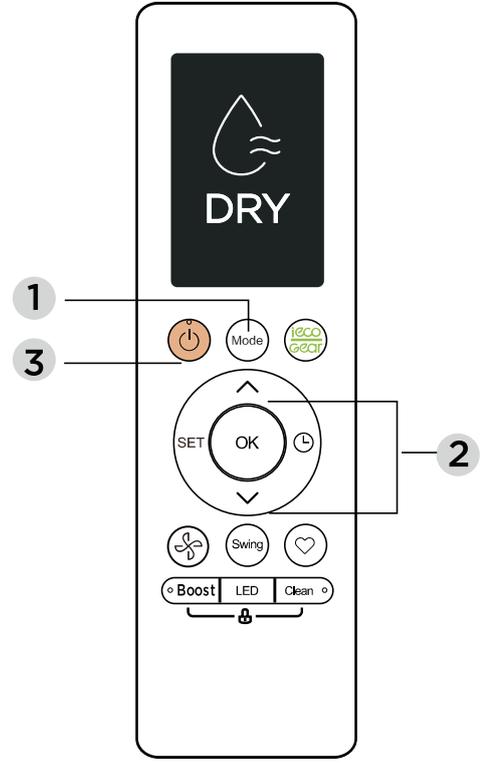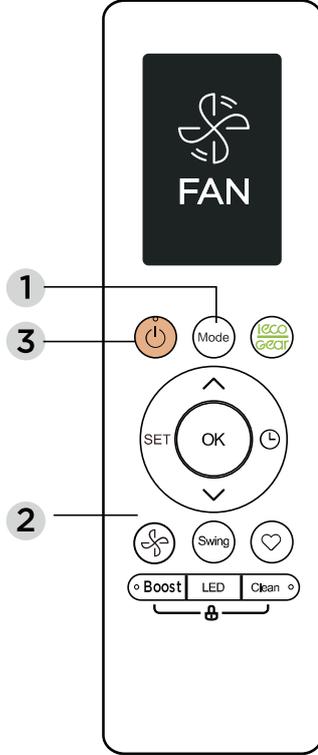

وضع FAN (المروحة)


1. اضغط زر **MODE** (الوضع) لاختيار وضع **FAN** (المروحة).
2. اضغط على زر **FAN** (المروحة) لاختيار سرعة المروحة: تلقائي، منخفضة، متوسطة أو عالية.
3. اضغط على الزر **ON/OFF** (التشغيل/الإيقاف) لتشغيل الوحدة.

ملاحظة: لا يمكنك تعيين درجة الحرارة في وضع **FAN** (المروحة). ونتيجة لذلك، شاشة **LCD** لجهاز التحكم لن تعرض درجة الحرارة.

وضع HEAT (التدفئة)

1. اضغط زر **MODE** (الوضع) لاختيار وضع **HEAT** (التدفئة).
2. قم بتعيين درجة الحرارة المطلوبة باستخدام زر **Temp** (درجة الحرارة) أو **Temp** (درجة الحرارة).
3. اضغط على زر **FAN** (المروحة) لاختيار سرعة المروحة: تلقائي، منخفضة، متوسطة أو عالية.
4. اضغط على الزر **ON/OFF** (التشغيل/الإيقاف) لتشغيل الوحدة.

ملاحظة: عندما تنخفض درجة الحرارة الخارجية، يمكن أن يتأثر أداء خاصية التسخين للوحدة. في هذه الظروف، ننصح باستخدام مكيف الهواء إلى جانب أجهزة تدفئة أخرى.

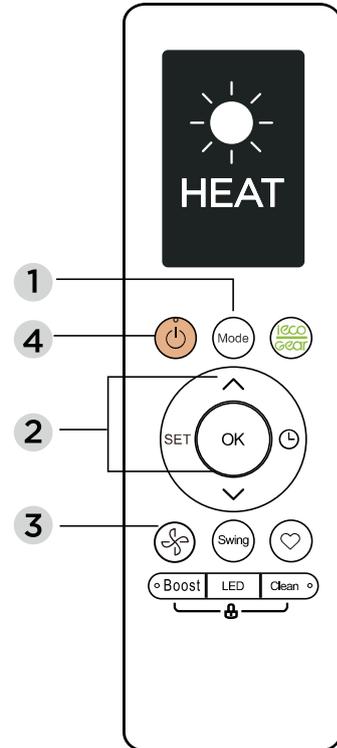

ضبط المؤقت


مؤقت إيقاف/ التشغيل يدخل مقدار الوقت الذي ستبدأ فيه الوحدة بالعمل أوتوماتيكياً.

إعدادات تشغيل المؤقت

وجه جهاز التحكم إلى الوحدة وانتظر 1 ثانية ، سيتم تشغيل مؤقت التشغيل.

اضغط على درجة الحرارة. زر لأعلى أو لأسفل لعدة مرات لضبط الوقت المطلوب لتشغيل الوحدة.

ضغظ على الزر TIMER (المؤقت) لبدء التسلسل الزمني ON.

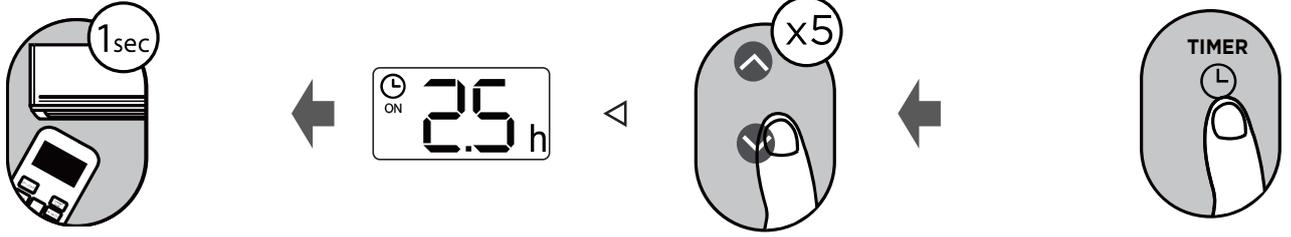


إعدادات مؤقت إيقاف التشغيل

وجه جهاز التحكم إلى الوحدة وانتظر 1 ثانية ، سيتم تشغيل مؤقت إيقاف التشغيل.

اضغط على درجة الحرارة. زر لأعلى أو لأسفل لعدة مرات لضبط الوقت المطلوب لإيقاف التشغيل.

ضغظ على الزر TIMER (المؤقت) لبدء التسلسل الزمني OFF.


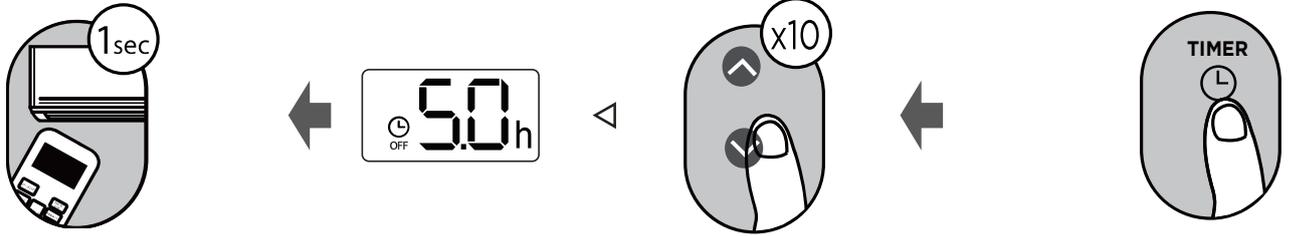


ملاحظة:

1. عند ضبط مؤقت التشغيل أو مؤقت إيقاف التشغيل ، سيزيد الوقت بمقدار 30 دقيقة بزيادة كل مرة تصل إلى 10 ساعات. بعد 10 ساعات وحتى 24 ساعة، سوف يزداد الوقت بزيادات 1 ساعة. (على سبيل المثال، اضغط 5 مرات لتحصل هلى 2.5 ساعة، واضغط 10 مرات لتحصل على 5 ساعات) سيعود المؤقت إلى 0.0 بعد 24 ساعة.
2. قم بإلغاء أي من هاتين الوظيفتين بتعيين المؤقت الخاص بها إلى 0.0h.


إعدادات TIMER ON & OFF (مؤقت التشغيل وإيقاف التشغيل) (مثال)

ضع في اعتبارك أن الفترات الزمنية التي تحددها لكلا وظيفتين تشير إلي الساعات بعد الوقت الحالي.

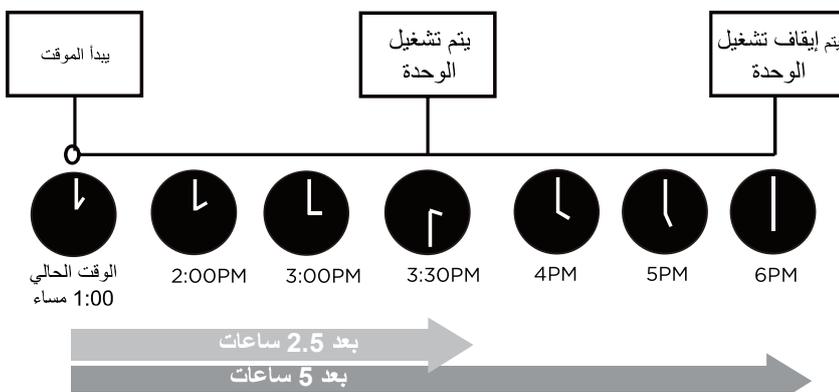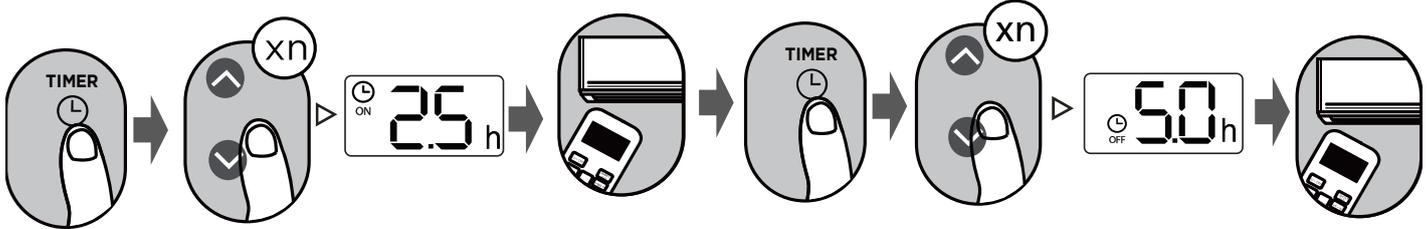


المثال: إذا كان المؤقت الحالي هو 1:00 مساء، لتعيين المؤقت على النحو الوارد أعلاه، سيتم تشغيل الوحدة بعد 2.5 ساعة (3:30 مساء) وإيقاف التشغيل في الساعة 6:00 مساء.

اضغط على زر SWING (التارجح)

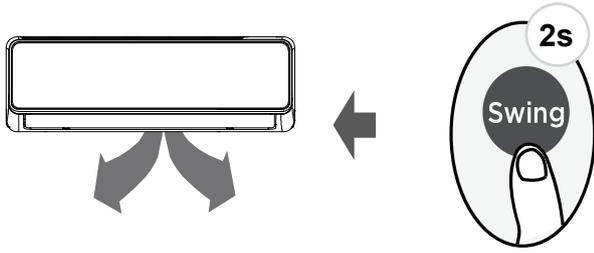

استمر في الضغط على هذا الزر لأكثر من ثانيتين ، يتم تنشيط وظيفة تارجح الكوة الهوائية. (يعتمد على موديل الجهاز)

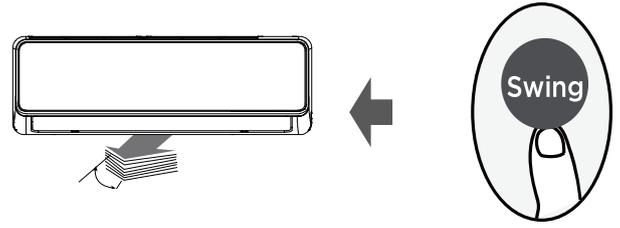

سوف تتحرك الكوة الهوائية الأفقية لأعلى ولأسفل تلقائيًا عند الضغط على زر التارجح. اضغط مرة أخرى لإيقافه.

وظيفة SHORTCUT (المسار السريع)


اضغط على زر SHORTCUT (المسار السريع)

اضغط هذا الزر عندما تكون جهاز التحكم عن بعد يعمل، سيعود النظام بشكل تلقائي إلى الإعدادات السابقة ويتضمن هذا وضعية التشغيل، درجات الحرارة، مستوى سرعة المروحة وميزة النوم (إذا كانت مفعلة). إذا دفع أكثر من 2 ثانية، سيقوم النظام تلقائيًا استعادة إعدادات التشغيل الحالية بما في ذلك وضع التشغيل ودرجة الحرارة المحددة ومستوى سرعة المروحة ووظيفة النوم (إذا تفعيلها).




عرض LED

اضغط على هذا الزر أكثر من 5 ثوانٍ (لبعض الوحدات)



اضغط على زر LED



استمر في الضغط على هذا الزر لأكثر من 5 ثوانٍ ، ستعرض الوحدة الداخلية درجة حرارة الغرفة الحالية. اضغط على الزر أكثر من 5 ثوانٍ مرة أخرى وسوف تعود مرة أخرى لعرض درجة حرارة.

اضغط على هذا الزر لتشغيل وإيقاف تشغيل الشاشة في الوحدة الداخلية.

وظيفة Clean (التنظيف)

اضغط على زر CLEAN (التنظيف)

البكتيريا الذي ينتقل عبر الهواء ينمو في الهواء الرطب الذي يتكثف حول البدال الحراري في الوحدة. في حال الاستعمال العادي أغلبية الهواء الرطب يتطاير من الوحدة.

اضغط على زر CLEAN (التنظيف) ليقوم بالجهاز بالتنظيف الذاتي أوتوماتيكياً. بعد التنظيف سوف يتم إغلاق الجهاز أوتوماتيكياً. اضغط على زر التنظيف لإلغاء العملية من خلال التدوير المتوسط مع إيقاف الجهاز. يمكننا استعمال CLEAN (التنظيف) كلما يحلو لك.

ملاحظة: يمكنكم تفعيل هذه الوظيفة في نمط COOL (التبريد) أو DRY (التجفيف).



اضغط هذا الزر للدخول في وضع استهلاك أقل للطاقة في سلسلة كما يلي:
الاقتصادي ← التوجيه (75%) ← التوجيه (50%) ← وضع الضبط السابق ← الاقتصادي.....
ملاحظة: هذه الوظيفة متوفرة فقط في وضع التبريد.



اضغط على هذا الزر لإدخال وضع كفاءة الطاقة.
ملاحظة: هذه الوظيفة متوفرة فقط في وضع التبريد.



تشغيل ECO:

في وضع التبريد، اضغط على هذا الزر، سيقوم جهاز التحكم عن بُعد بضبط درجة الحرارة تلقائيًا على 24 درجة مئوية/75 درجة فهرنهايت، وسرعة المروحة تلقائيًا لتوفير الطاقة (فقط عندما تكون درجة الحرارة المضبوطة أقل من 24 درجة مئوية/75 درجة فهرنهايت). إذا كانت درجة الحرارة فوق 24 درجة مئوية/75 درجة فهرنهايت، اضغط على زر الوضع ECO (الاقتصادي)، وسوف تتغير سرعة المروحة إلى آلية، وسوف تظل درجة الحرارة المعينة دون تغيير.

ملاحظة:

سيؤدي الضغط على زر ECO أو تعديل الوضع أو ضبط درجة الحرارة المحددة إلى أقل من 24 درجة مئوية/75 درجة فهرنهايت إلى إيقاف تشغيل ECO. في وضع التشغيل الاقتصادي، يجب أن يكون إعداد درجة الحرارة 24°س/75°ف أو أعلى. قد ينتج عن ذلك تبريد غير كافي. إذا شعرت بعدم ارتياح، اضغط على الزر ECO (الاقتصادي) مجددًا لإيقاف الوضع الاقتصادي.

تشغيل GEAR (بعض الوحدات):


اضغط على زر ECO/GEAR (التوجيه/الاقتصادي) للدخول في عملية التوجيه على النحو التالي:
75% (حتى 75% استهلاك طاقة كهربائية)

↓
50% (حتى 50% استهلاك طاقة كهربائية)

↓
وضع الإعدادات السابقة

يوجد في ميزة تشغيل التوجيه، وشاشة العرض على جهاز التحكم سوف تتعاقب بين استهلاك الطاقة الكهربائية ودرجة الحرارة المضبوطة.


وظيفة الصمت



استمر في الضغط على زر المروحة لأكثر من ثانيتين لتنشيط / تعطيل وظيفة الصمت (بعض الوحدات). بسبب التشغيل المنخفض التردد للضاغط، فقد ينتج عنه قدرة تبريد وتسخين غير كافية. اضغط التشغيل/ إيقاف، ووضع التشغيل، والنوم، وتوربو أو زر التنظيف أثناء التشغيل وإلغاء وظيفة الصمت.

وظيفة FP


اضغط على هذا الزر 2 مرات خلال ثانية واحدة في وضع التسخين وضبط درجة حرارة 17 درجة مئوية/ 62 درجة فهرنهايت أو 20 درجة مئوية (لنماذج RG10A10(B)/BGEF و RG10A11(B)/BGEF).

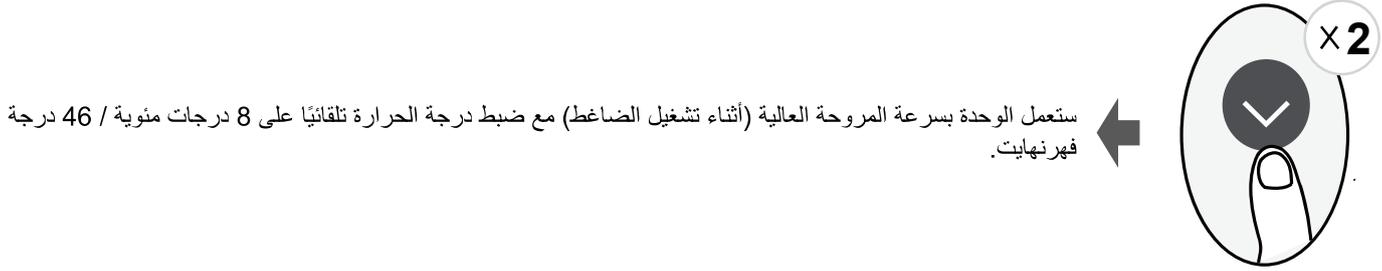

ملاحظة: هذه الوظيفة هي لمكيف الهواء مضخة الحرارة فقط.


اضغط على هذا الزر 2 مرات خلال ثانية واحدة في وضع التسخين وضبط درجة حرارة 17 درجة مئوية/ 62 درجة فهرنهايت أو 20 درجة مئوية (لنماذج RG10A10(B)/BGEF و RG10A11(B)/BGEF لتنشيط وظيفة FP. اضغط على أزرار ON/OFF (التشغيل/الإيقاف) والنوم ، ووضع التشغيل و المروحة ودرجة الحرارة أثناء التشغيل سوف يلغي هذه الوظيفة.


وظيفة القفل

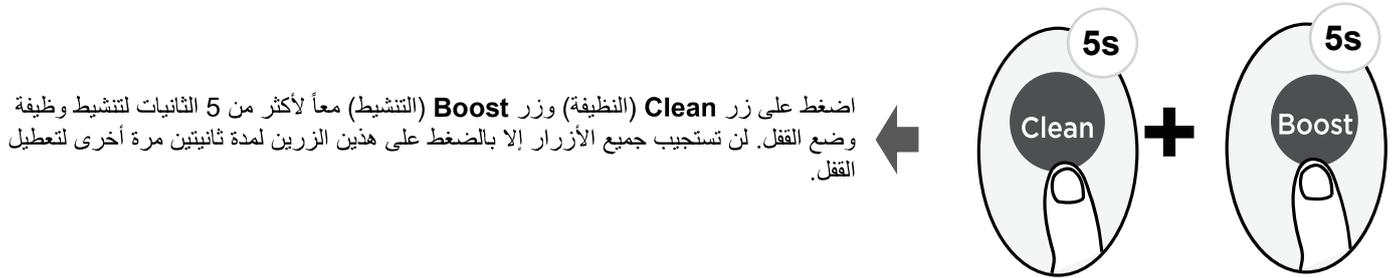

وظيفة Boost (التنشيط)

اضغط على زر Boost (التنشيط)

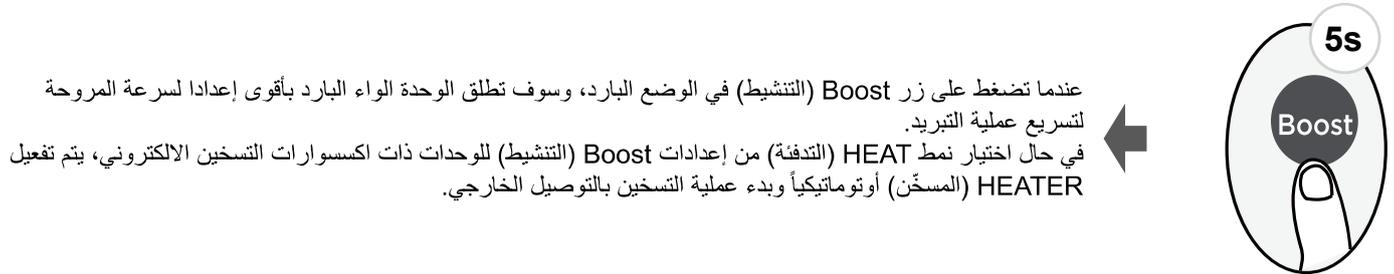

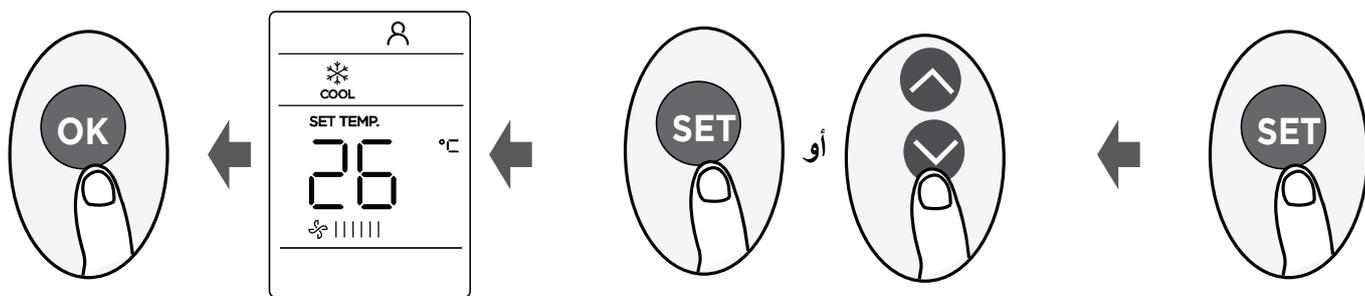

- اضغط على الزر للدخول إلى إعداد الوظائف ، ثم اضغط على الزر \vee TEMP أو الزر \wedge TEMP لتحديد الوظيفة المطلوبة. الرمز المحدد سوف يضيء في شاشة العرض، اضغط زر OK (التأكيد).
- لإلغاء الوظيفة المختارة، قم بنفس الخطوات المذكورة أعلاه.
- اضغط على الزر SET (الإعداد) للتنقل بين وظائف التشغيل كما يلي:
- Fresh (الطازجة) * () ← Sleep (النوم) () ← Follow Me (اتبعني) () ← AP mode (وضع AP) () ()
- [*]: إن يتوفر زر Fresh (الإنعاش) بالريموت، فلا يمكنكم استعمال SET (الإعدادات) لاختيار ميزة Fresh (الإنعاش).

وظيفة الهواء النقي () (بعض الوحدات):

عند تشغيل خاصية الهواء المنعش، يعمل نظام التنقية وجمع الأتربة (بناء على الموديل) ويساعدك على التخلص من شوائب الهواء.

وضع النوم ():

خاصية النوم تستخدم للحد من استهلاك الطاقة أثناء النوم (لا تحتاج إلى نفس إعدادات درجة الحرارة لتشعر بالراحة). هذه الخاصية تُنشَط فقط عبر جهاز التحكم من أجل التفاصيل، انظر "تشغيل وضع النوم" في "دليل المستخدم".

ملاحظة: وخاصية النوم غير متاحة في وضع المروحة أو الوضع الجاف.

وظيفة اتبعني ():

تتيح وظيفة اتبعني لجهاز التحكم عن بُعد قياس درجة الحرارة في موقعه الحالي وإرسال هذه الإشارة إلى مكيف الهواء كل 3 دقائق . عند استخدام وظائف أوتوماتيكي، التبريد أو التدفئة، قياس درجة الحرارة المحيطة من وحدة التحكم عن بعد (بدلاً من الوحدة الداخلية نفسها) سيتمكن مكيف الهواء من التأكد من أن درجة الحرارة المحيطة بك قد تم تحسينها لراحتك.

ملاحظة: اضغط مع الاستمرار على زر Boost (التنشيط) لمدة سبع ثوانٍ لبدء / إيقاف خاصية الذاكرة من وظيفة اتبعني.

- في حالة تنشيط ميزة الذاكرة ، يتم عرض "On" لمدة 3 ثوانٍ على الشاشة.
- إذا تم إيقاف ميزة الذاكرة ، فسيظهر "OF" لمدة 3 ثوانٍ على الشاشة.
- أثناء تنشيط ميزة الذاكرة ، اضغط على الزر ON/OFF (التشغيل / الإيقاف) ، ولن يؤدي إلغاء الوضع أو انقطاع التيار إلى إلغاء وظيفة "متابعة البيانات".

وظيفة AP (بعض الوحدات)


اختر وضع AP للقيام بتكوين الشبكة اللاسلكية. لا يمكن تشغيل بعض الوحدات عن طريق نقر زر SET (الإعدادات). لدخول نمط AP اضغط على زر LED باستمرار لـ 7 مرات في خلال 10 ثوانٍ.

العناية والصيانة

تنبيه

- سوف تتضرر كفاءة التبريد في وحدتك وصحتك بسبب انسداد مكيف الهواء، وقم بالتأكد من تنظيف الفلتر كل أسبوعين.
- قم دائما بإيقاف تشغيل نظام مكيف الهواء وافصل مصدر الطاقة الخاص به قبل التنظيف أو الصيانة.
- لا تلمس فلتر الهواء النقي (البلازما) بعد 10 دقائق على الأقل من إيقاف تشغيل الوحدة.
- لا تستخدم إلا فماشة ناعمة وجافة لتنظيف الوحدة. يمكنك مسحها باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء الدافئ إذا كانت الوحدة متسخة بشكل خاص.
- لا تستخدم المواد الكيميائية أو القماش المعالج كيميائيا لتنظيف الوحدة.
- لا تستخدم البنزين أو أرق الطلاء أو مسحوق التلميع أو المذيبات الأخرى لتنظيف الوحدة. أنها يمكن أن يسبب القضاء أو التشوه لسطح البلاستيك.
- لا تستخدم الماء الساخن أكثر من 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) لتنظيف اللوحة الأمامية. هذا من شأنه أن يتسبب في تشويه اللوحة أو تغيير لونها

تنظيف الوحدة الداخلية، فلتر الهواء

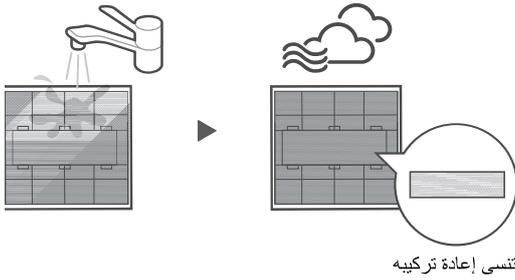


الخطوة 4:

نظف فلتر الهواء الكبير بالماء الدافئ والصابون. تأكد من استخدام منظف مخفف. اشطف الفلتر بالماء العذب ثم تخلص من الماء الزائد. يجف في مكان بارد وجاف، ولا تعرضه لأشعة الشمس المباشرة.




الخطوة 5:

عندما يجف، أعد تركيب فلتر تنقية الهواء على الفلتر الأكبر، ثم حركه مرة أخرى إلى الوحدة الداخلية. أخيرا، أغلق اللوحة الأمامية للوحدة الداخلية.

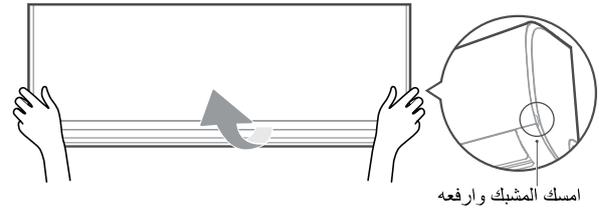


الخطوة 1:

ارفع اللوحة الداخلية للوحدة الداخلية.

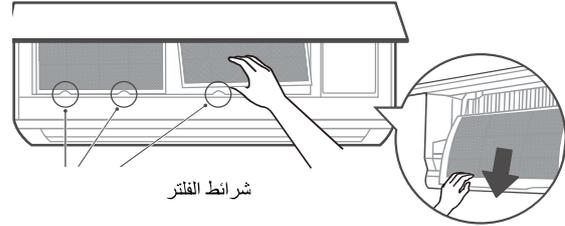

الخطوة 2:

أمسك اللسان الموجود في نهاية الفلتر، وارفعه لأعلى، ثم اسحبه نحوك واسحب الفلتر للخارج.

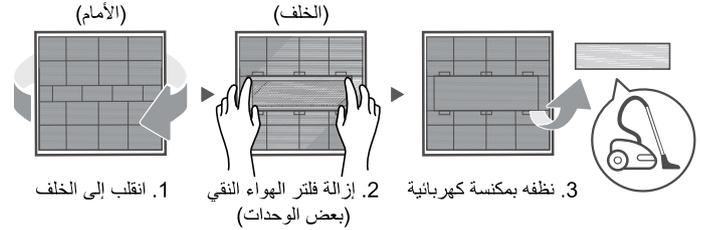

الخطوة 3:

إذا كان الفلتر يحتوي على فلتر صغير لتنقية الهواء، فقم بفكه من الفلتر الأكبر. نظف هذا فلتر الهواء النقي بفراغ محمول باليد.


تنبيه

- قبل استبدال الفلتر أو التنظيف، قم بإيقاف تشغيل الوحدة وافصل مصدر الطاقة الخاص بها.
- عند فك الفلتر، لا تلمس الأجزاء المعدنية في الوحدة. الحواف المعدنية الحادة قد تتسبب في إصابتك.
- لا تستخدم المياه لتنظيف داخل الوحدة الداخلية. قد يتسبب ذلك في تدمير العزل والتسبب في صدمات كهربائية.
- لا تعرض الفلتر لأشعة الشمس المباشرة عند التجفيف. قد يتسبب ذلك في انكماش الفلتر.
- يجب أن تتم أن أعمال صيانة أو تنظيف الوحدة الخارجية بواسطة الوكيل المعتمد أو مقدم الخدمة المختص.
- أي أعمال إصلاح يجب أن تتم بواسطة الوكيل المعتمد أو مقدم الخدمة المختص.

تذكيرات فلتر الهواء (اختياري)

تذكير تنظيف فلتر الهواء

- بعد 240 ساعة من الاستخدام، سوف تعرض نافذة شاشة الوحدة الداخلية علامة "CL" مع وميض.
- هذا تذكير لك من أجل تنظيف الفلتر. بعد 15 ثانية، سوف تعود الشاشة إلى وضعها السابق.
- لإعادة تعيين التذكير، اضغط على الزر LED من جهاز التحكم 4 مرات، أو اضغط على زر MANUAL CONTROL (التحكم اليدوي) 3 مرات. إذا لم تعد تعيين التذكير، سوف يومض المؤشر "CL" مجدداً عند إعادة تشغيل الوحدة.



نافذة الشاشة "CL"

تذكير تبديل فلتر الهواء

- بعد 2,880 ساعة من الاستخدام، سوف تومض شاشة الوحدة الداخلية بالعلامة "nF".
- هذا تذكير لك بتبديل الفلتر. بعد 15 ثانية، سوف تعود الشاشة إلى وضعها السابق.
- لإعادة تعيين التذكير، اضغط على الزر LED من جهاز التحكم 4 مرات، أو اضغط على زر MANUAL CONTROL (التحكم اليدوي) 3 مرات. إذا لم تعد تعيين التذكير، سوف يومض المؤشر "nF" مجدداً عند إعادة تشغيل الوحدة.



نافذة الشاشة "nF"

صيانة مكيف الهواء الخاص بك

الصيانة – فحص ما قبل الموسم

بعد فترات طويلة من عدم الاستخدام، أو قبل فترات من الاستخدام المتكرر، قم بما يلي:



تحقق من الأسلاك التالفة




تنظيف كل الفلاتر



تحقق من وجود تسرب



تأكد من عدم انسداد أي مداخل أو مخارج للهواء



استبدال البطاريات (المدخرات)

الصيانة –

عدم الاستخدام لفترات طويلة

إذا كنت تخطط لعدم استخدام مكيف الهواء لفترة طويلة من الوقت، قم بما يلي:



تنظيف كل الفلاتر



تشغيل خاصية المرحلة حتى تجف الوحدة بالكامل



إيقاف تشغيل الوحدة وفصلها عن الطاقة



فك البطاريات من جهاز التحكم

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تنبيه

- إذا حدث أي مما يلي، قم بإيقاف تشغيل الوحدة فوراً!
- سلك الطاقة تالف أو دافئ بشكل غير طبيعي
- تشم رائحة احتراق
- الوحدة يصدر عنها أصوات مرتفعة أو غير طبيعية
- انفجار فتيل الطاقة أو تعثر قاطع الدائرة بشكل متكرر
- سقوط مياه أو عناصر أخرى داخل أو خارج الوحدة
- لا تحاول إصلاح ذلك بنفسك! تواصل مع مقدم الخدمة المعتمد فوراً!


المشكلات الشائعة

الأعراض التالية ليست خلل وفي معظم الحالات لن تتطلب إصلاحات.

المشكلة	الأسباب المحتملة
الوحدة لا تعمل عند الضغط على زر التشغيل/الإيقاف	الوحدة لديها ميزة الحماية لمدة 3 دقائق تمنع الوحدة من التحميل الزائد. لا يمكن إعادة تشغيل الوحدة خلال ثلاث دقائق من إيقاف تشغيلها.
تتغير الوحدة من وضع COOL/HEAT (التدفئة) التبريد) إلى وضع FAN (المروحة)	قد تغير الوحدة إعداداتها لمنع تكون الجليد على الوحدة. بمجرد ارتفاع درجة الحرارة، سوف تبدأ الوحدة في العمل بالوضع المحدد مسبقاً مجدداً. تم الوصول إلى درجة الحرارة المحددة، وعندها تقوم الوحدة بإيقاف تشغيل الضاغط. سوف تواصل الوحدة التشغيل عندما تتذبذب درجة الحرارة مجدداً.
تنبعث الوحدة الداخلية الضباب الأبيض.	في المناطق الرطبة، اختلاف كبير في درجة الحرارة بين هواء الغرفة وهواء مكيف الهواء يمكن أن يسبب ضباباً أبيض.
كل من الوحدات الداخلية والخارجية تنبعث ضباباً أبيض.	عند إعادة تشغيل الوحدة في وضع التدفئة بعد إزالة الصقيع، قد تنبعث ضباباً أبيض بسبب الرطوبة الناتجة عن عملية إزالة الصقيع.
الوحدة الداخلية تصدر صوت الضوضاء	قد يحدث سماع صوت هواء مندفع عند إعادة تعيين الشفرات في موضعها. قد يصدر صوت حاد بعد تشغيل الوحدة على وضع HEAT (التسخين) بسبب تمدد وتقلص أجزائها البلاستيكية.
كل من الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية تصدر صوت الضوضاء.	قد تسمع صوت هسيس منخفض أثناء التشغيل: هذا أمر طبيعي ويحدث بسبب تدفق غاز التبريد عبر كلاً من الوحدتين الداخلية والخارجية. سماع صوت هسيس منخفض عند تشغيل النظام، وتوقف التشغيل، أو تذويب الجليد: هذا الضوضاء طبيعي ويتسبب من وقف غاز التبريد أو تغيير الاتجاه. صوت صرير: التمدد والانكماش الطبيعي للأجزاء البلاستيكية والمعدنية بسبب تغيرات درجة الحرارة أثناء التشغيل مما قد يتسبب في أصوات صرير.

المشكلة	الأسباب المحتملة
الوحدة الخارجية تصدر صوت الضوضاء.	ستصدر الوحدة أصواتا مختلفة استنادا إلي وضع التشغيل الحالي.
ينبعث الغبار من الوحدة الداخلية أو الخارجية.	قد تتراكم الوحدة الغبار أثناء فترات طويلة من عدم الاستخدام، والذي سيتم انبعائه عند تشغيل الوحدة. يمكن تخفيف ذلك عن طريق تغطية الوحدة أثناء فترات طويلة من الخمول.
الوحدة تنبعث رائحة سيئة.	قد تستوعب الوحدة الروائح من البيئة (مثل الأثاث، الطبخ، السجائر الخ) التي سيتم انبعائها أثناء التشغيل. لقد أصبحت الفلاتر متعفنة ويجب تنظيفها.
لا تعمل مروحة الوحدة الخارجية.	أثناء التشغيل، يتم التحكم في سرعة المروحة لتحسين تشغيل المنتج.
التشغيل غير منظم أو غير متوقع أو الوحدة لا تستجيب	التداخل مع أبراج الهواتف المحمولة أو أجهزة تعزيز الإشارة عن بعد مما قد يتسبب في تعطل الوحدة. في هذه الحالة، جرب ما يلي: <ul style="list-style-type: none"> افصل الطاقة عن الوحدة، ثم أعد توصيلها. اضغط على زر ON/OFF (التشغيل/الإيقاف) من جهاز التحكم لإعادة التشغيل.

ملاحظة: إذا استمرت المشكلة، تواصل مع البائع المحلي أو أقرب مركز خدمة عملاء. قدم لهم وصف مفصل للتعطل في الوحدة فضلاً عن رقم الموديل.



تنبيه

عندما تحدث المشاكل، يرجى التحقق من النقاط التالية قبل الاتصال بشركة إصلاح.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
أداء تبريد ضعيف	إعداد درجة الحرارة قد يكون أعلى من درجة الحرارة المحيطة	خفض إعداد درجة الحرارة
	يكون المبادل الحراري علي الوحدة الداخلية أو الخارجية متسخا	قم بتنظيف المبادل الحراري المتأثر
	يكون فلتر الهواء متسخا	قم بإزالة الفلتر وتنظيفه وفقا للتعليمات
	يتم انسداد مدخل أو مخرج الهواء من كل وحدة	قم بإيقاف تشغيل الوحدة وإزالة العوائق وإعادة تشغيلها
	تكون الأبواب والنوافذ مفتوحة	تأكد من إغلاق جميع الأبواب والنوافذ أثناء تشغيل الوحدة
	يتم توليد الحرارة الزائدة من أشعة الشمس	أغلق النوافذ والستائر خلال فترات الحرارة العالية أو أشعة الشمس الساطعة
	الكثير من مصادر الحرارة في الغرفة (الأشخاص، أجهزة الكمبيوتر، الإلكترونيات، إلخ.)	خفض كمية المصادر الحرارية
	انخفاض المبردات بسبب تسرب أو استخدام على المدى الطويل	تحقق من وجود التسربات وإعادة ختمها إذا لزم الأمر وشحن المبردات
	تنشيط الوضع SILENCE (الصامت) (خاصية اختيارية)	خاصية الوضع SILENCE (الصامت) تخفض أداء المنتج من خلال خفض تردد التشغيل. إيقاف تشغيل الوضع SILENCE (الصامت).

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
لا تعمل الوحدة	انقطاع الطاقة	انتظر حتى يتم استعادة الطاقة
	إيقاف تشغيل الطاقة	قم بتشغيل الطاقة
	يتم حرق المصهر	استبدل المصهر
	تكون بطاريات التحكم عن بعد ميتة	استبدال البطاريات (المدخرات)
	وضع 3 دقائق حماية أصبح مفعلاً.	انتظر ثلاث دقائق بعد إعادة تشغيل الوحدة
	تنشيط المؤقت	تشغيل مؤقت الإيقاف
تبدأ وتوقف الوحدة بشكل متكرر	هناك الكثير جداً أو القليل جداً من المبردات في النظام	قم بالتحقق مما إذا كان يوجد تسرب وأعد شحن النظام بمادة التبريد.
	دخول غاز غير قابل للانضغاط أو رطوبة داخل النظام.	قم بإخلاء وإعادة شحن النظام مع المبردات
	الضغوط مكسور	استبدال الضغوط
	يكون الجهد مرتفع جداً أو منخفض جداً	قم بتهيئة مانوسات لتنظيم الجهد
أداء التدفئة ليس جيد	درجة الحرارة الخارجية منخفضة جداً	استخدام جهاز تدفئة إضافي
	يدخل الهواء البارد عبر الأبواب والنوافذ	تأكد من إغلاق جميع الأبواب والنوافذ أثناء الاستخدام
	انخفاض المبردات بسبب تسرب أو استخدام على المدى الطويل	تحقق من وجود التسربات وإعادة ختمها إذا لزم الأمر وشحن المبردات
مصابيح المؤشر سوف تستمر في الوميض	قد تتوقف الوحدة عن العمل أو تستمر في العمل بأمان. إذا استمرت مصابيح المؤشر في الفلاش أو ظهرت رموز الخطأ، فانتظر لمدة 10 دقائق تقريباً. قد تحل المشكلة نفسها. إذا لم تحل، افصل الطاقة، ثم أعد توصيلها مجدداً. تشغيل الوحدة. إذا استمرت المشكلة، افصل الطاقة واتصل بأقرب مركز خدمة عملاء.	مصابيح المؤشر سوف تستمر في الوميض ظهور رمز خطأ يبدأ بالحروف كما في الشاشات التالية للوحدات الداخلية: E(x)، P(x)، F(x) ● EH(xx)، EL(xx)، EC(xx) ● PH(xx)، PL(xx)، PC(xx) ●

ملاحظة: إذا استمرت المشكلة بعد إجراء الفحوص والتشخيصات بالأعلى، قم بإيقاف تشغيل الوحدة فوراً واتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.